KOLEKTOR KS1

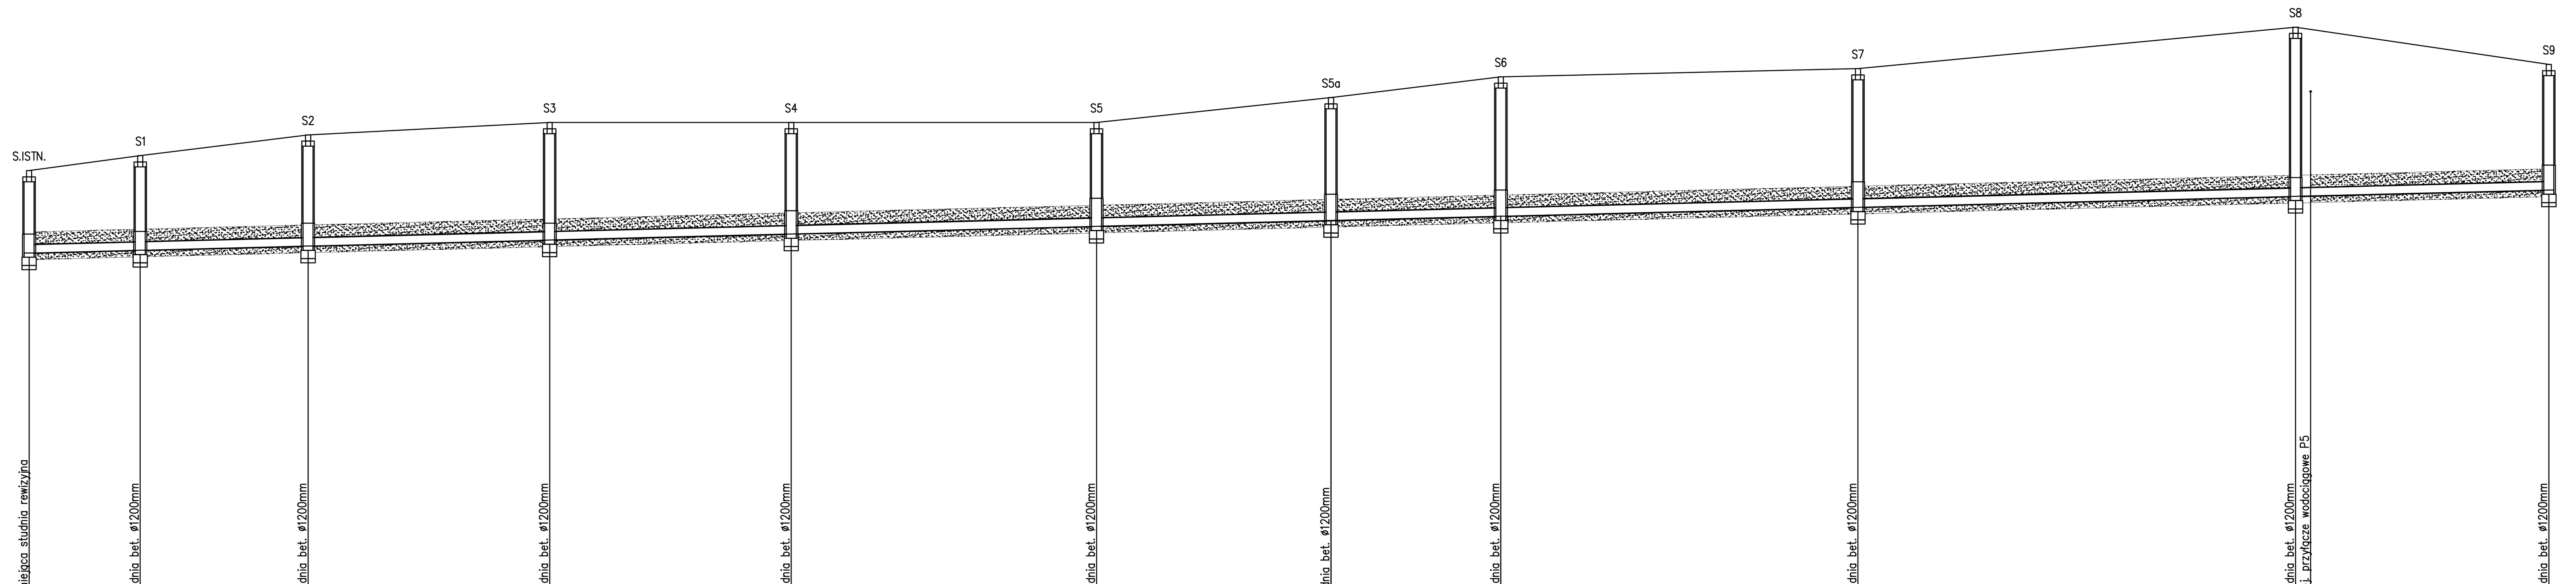

POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

	Istniejąca studnia rewizyjna	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm / Proj. przyłącze wodociągowe P5	Studnia bet. ø1200mm
RZĘDNA TERENU ISTN.	40.44	40.80	41.30	41.60	41.60	41.60	42.20	42.70	42.90	43.90	43.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	38.45	38.52	38.62	38.76	38.91	39.09	39.24	39.34	39.55	39.82	39.97
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.99	2.28	2.68	2.84	2.69	2.51	2.96	3.36	3.35	4.08	3.03
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%										304.19m
PODSYPKA/OBSYPKA	PODSYPKA 15cm / OBSYPKA 30cm										
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCVø200x5,9mm SN≥8 L=304.19m										
ODLEGŁOŚCI	0.00	13.42	33.68	62.84	92.01	128.86	177.67	177.67	220.79	273.61	304.19
HEKTOMETRY	S.ISTN.	S1	S2	S3	S4	S5	S5a	S6	S7	S8	S9

Odległości między studniami: 13.42, 20.26, 29.16, 29.16, 36.85, 28.31, 20.50, 43.12, 52.82, 30.58

Hektometry: 0, 1, 2, 3

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

KOLEKTOR KS1-1

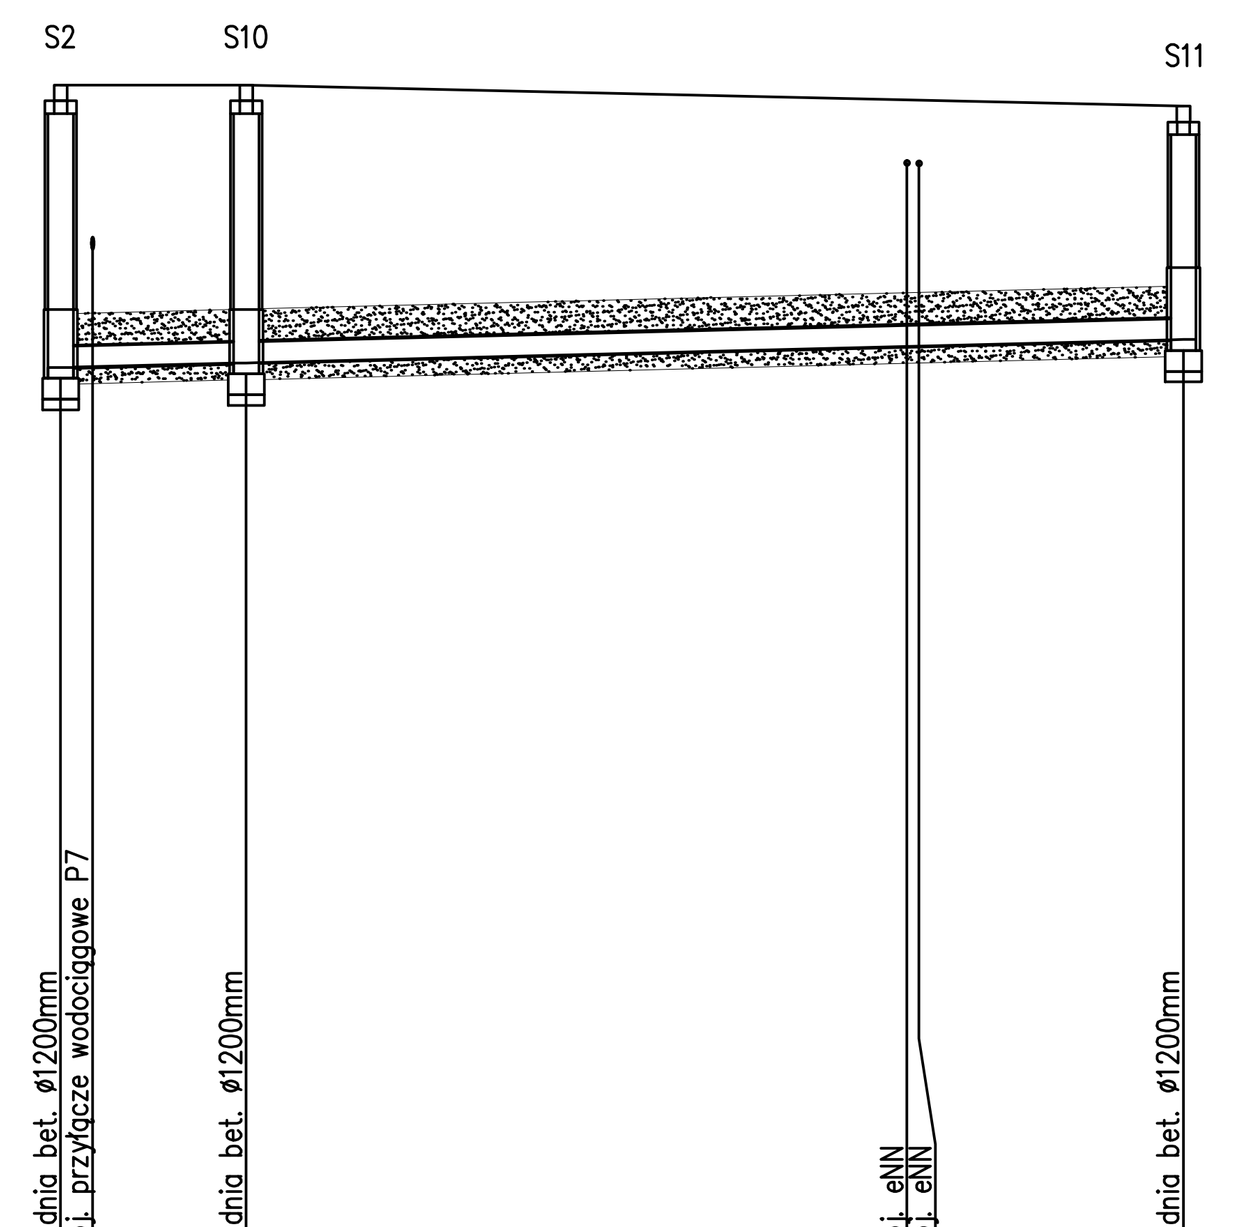

POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

	Studnia bet. ø1200mm / Proj. przyłącze wodociągowe P7	Studnia bet. ø1200mm (Proj. eNN, Proj. eNN)	Studnia bet. ø1200mm
RZĘDNA TERENU ISTN.	41.30	41.30	41.10
RZĘDNA DNA KANAŁU	38.62	38.66	38.89
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.68	2.64	2.21
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%		53.27m
PODSYPKA/OBSYPKA	PODSYPKA 15cm / OBSYPKA 30cm		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCVø200x5,9mm SN≥8 L=53.27m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	8.81	53.27
HEKTOMETRY	S2	S10	S11

Odległości między studniami: 8.81, 44.46

Hektometry: 0

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

KOLEKTOR KS1-2

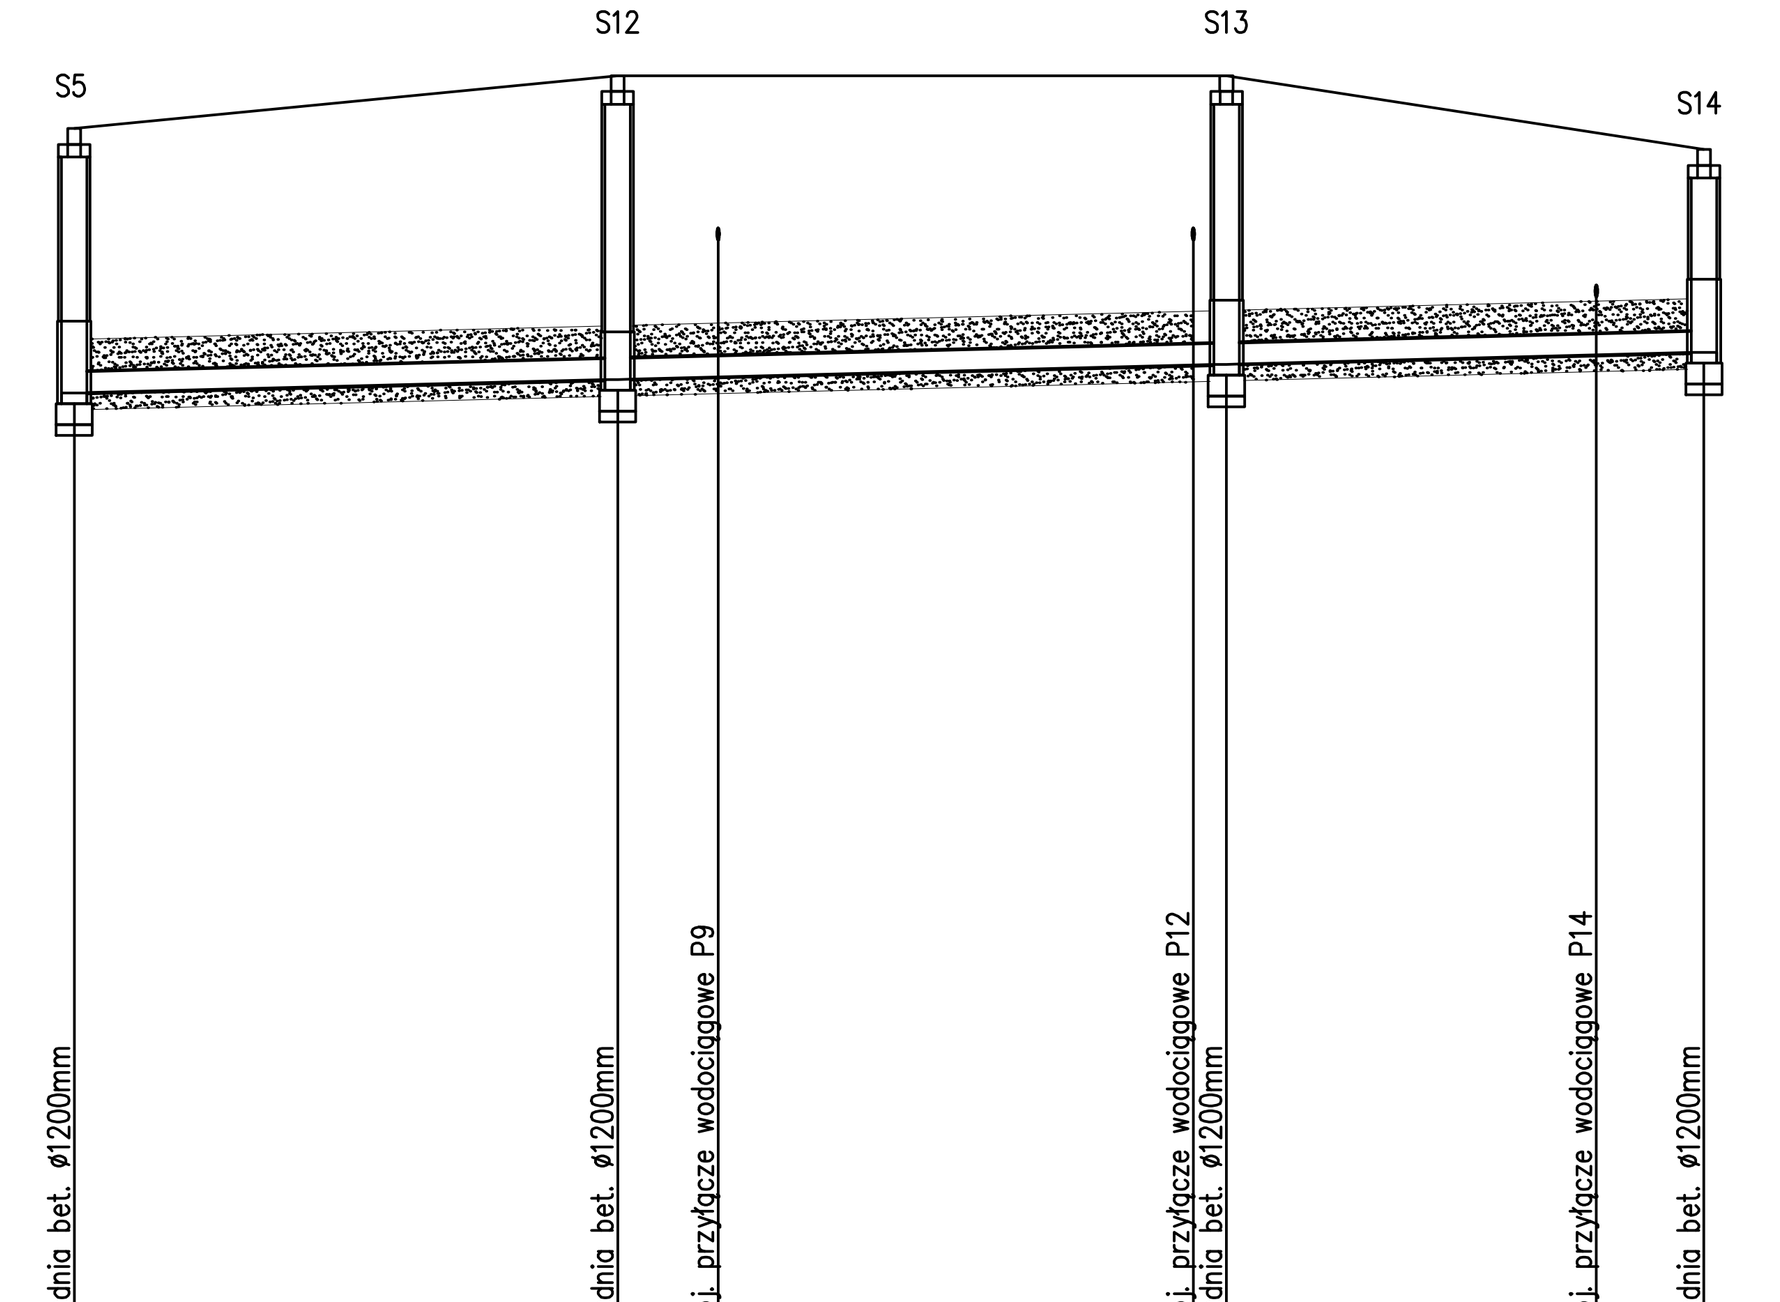

POZIOM PORÓWNAWCZY 30.00 m n.p.m.

	Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm (Proj. przyłącze wodociągowe P9)	Proj. przyłącze wodociągowe P12 / Studnia bet. ø1200mm	Studnia bet. ø1200mm (Proj. przyłącze wodociągowe P14)
RZĘDNA TERENU ISTN.	41.60	42.10	42.10	41.40
RZĘDNA DNA KANAŁU	39.09	39.22	39.36	39.48
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.51	2.88	2.74	1.92
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%			77.32m
PODSYPKA/OBSYPKA	PODSYPKA 15cm / OBSYPKA 30cm			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCVø200x5,9mm SN≥8 L=77.32m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	25.78	54.66	77.32
HEKTOMETRY	S5	S12	S13	S14

Odległości między studniami: 25.78, 28.88, 22.65

Hektometry: 0

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany i uzupełniany bez zgody "PER-FEKT" F.U-H.

"PER-FEKT" FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA JAKUB DŁUŻEWSKI
ul. Świerkowa 37A 62-500 Konin

Przedsięwzięcie:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA ZASILANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WARZYMICE GM. KOŁBASKOWO			
Adres budowy:	WARZYMICE, GM. KOŁBASKOWO, POW. POLICKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE			
Inwestor:	GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO			
Nazwa załącznika:	Profile podłużne kolektorów sanitarnych			zał. nr 3.2
Imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis	
Projektował: inż. Władysław Jaworski	instylacyjno – inżynieryjna	UAN.453/8346/II/31/85		
Opracował: mgr inż. Jakub Dłużewski	——	——		
Opracował: mgr inż. Adam Nahalewicz	——	——		
Projektował: mgr inż. Andrzej Maliński	instylacyjno – inżynieryjna	WKP/0253/PWOS/05		
Stadium dokumentacji: PROJ.WYKONAWCZY	Skala: 1:100/500	Data: 03. 2014 r.		