


# Rozdzielnica administracyjna

Pi=8,2 kW

Pz=6,0 kW ku=0.7

Nazwa rozd. Typ szafy												
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie z rozd. głównej RG	Zasilanie oświetlenia kl. I	Zasilanie oświetlenia kl. II	Zasilanie oświetlenia kl. III	Zasilanie oświetlenia kl. IV	Zasilanie oświetlenia kl. V	Zasilanie oświetlenia kl. IV	Zasilanie oświetlenia piwnicy		podgrzewacz wody pompy w sanitarnie piwnicy	zasilacz TV	Zasilanie TK KOTŁOWNIA PODŁUCZNIK
Moc [kW]		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15		2,0	0,15	5,0

podlicznik kotłowni

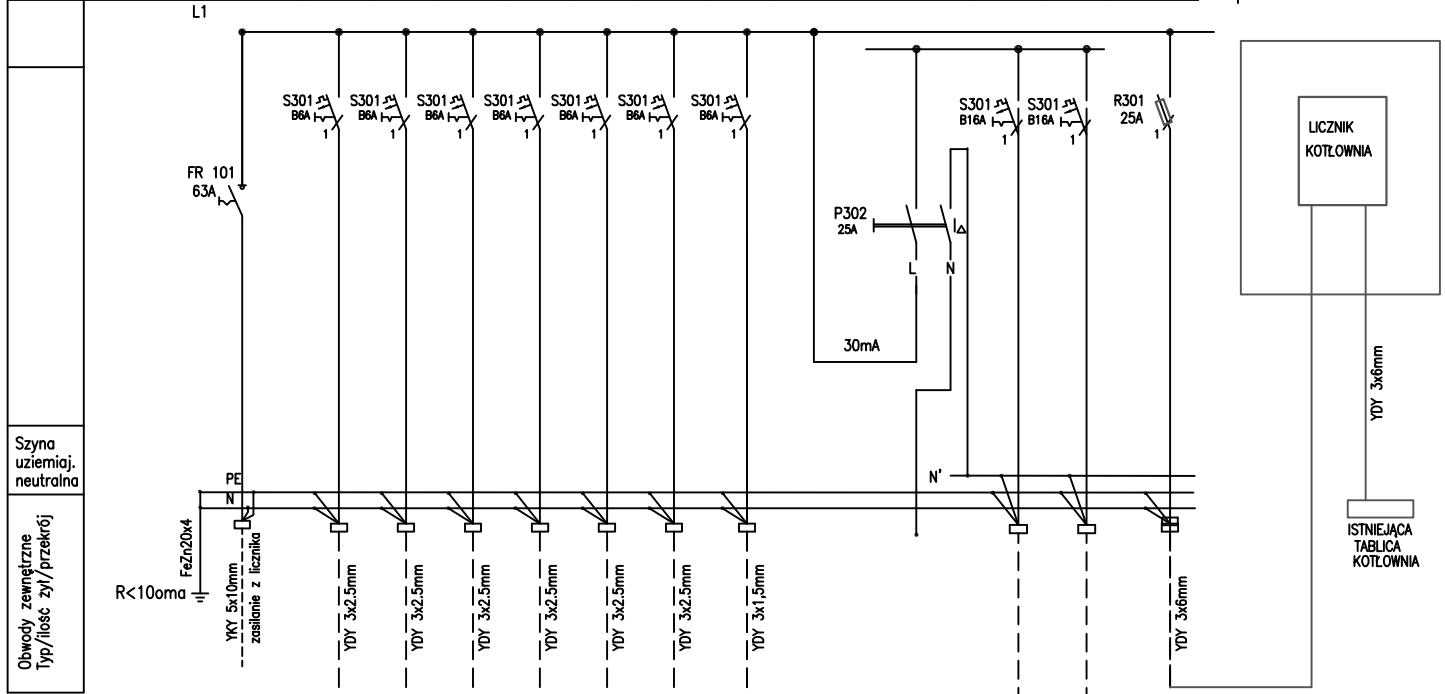

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ  
NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3  
72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI

Stadium:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:

ENERGETYKA

Inwestor:

GMINA KOŁBASKOWO  
Kołbaskowo 106  
72-001 Kołbaskowo

Projektował:	nr upr. bud.	podpis
inż. Henryk Gałgański	27/64	
Opracował:		
mgr inż. Jarosław Zieńkowicz		
Sprawdził :		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	

Tytuł rysunku:

Rozdzielnica Ta  
(administracyjna)

Skala

Data  
Listopad '2014

Nr rys.

E8