


1. Liczniki w osobnych szafkaach zamkniętych na zamek "Odbiorcy"
2. Pole odczytowe liczników umieścić na wysokości 0,8-1,8m od podłoża.
3. Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach przystosowanych do oplombowania.
4. WLZ należy układać w miejscach ogólniedostępnych, bez przecinania wołontie PCV.
5. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół pomiaru rezystancji uziemienia.

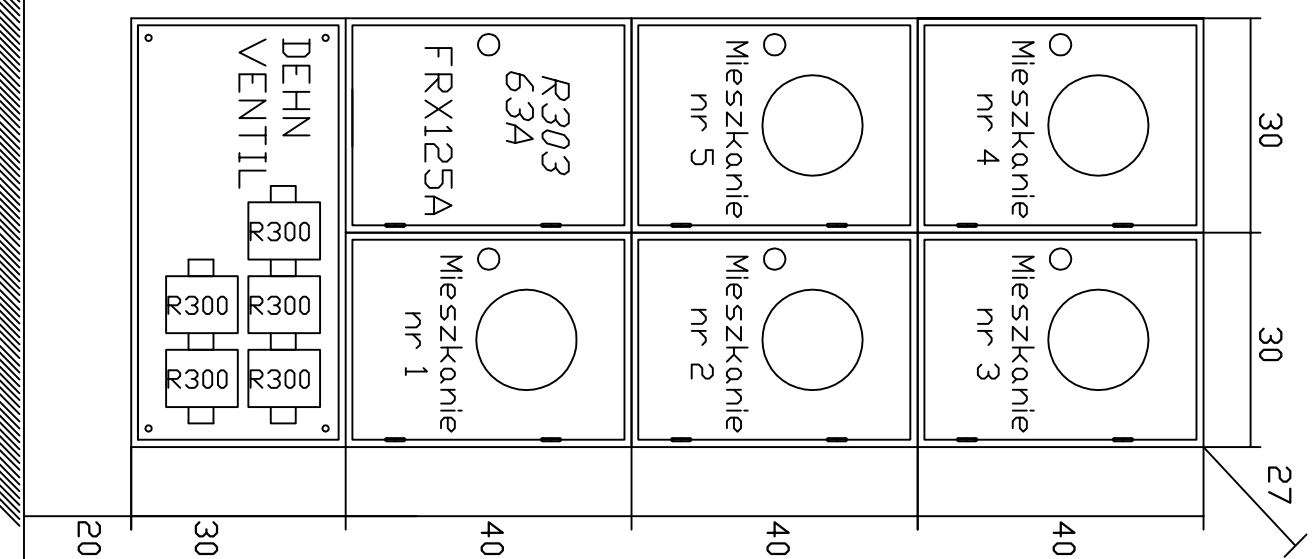

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Temat / Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | | |
| Adres: ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3 72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI | | |
| Stadium: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA | | |
| Branża: ENERGETYKA | | |
| Inwestor: GMINA KOŁBASKOWO Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo | | |
| Projektował: | nr upr. bud | podpis |
| inż. Henryk Gałgański | 27/64 | |
| Opracował: | | |
| mgr inż. Jarosław Zienkowicz | | |
| Sprawdził : | | |
| mgr inż. Jan Kisielewicz | 85/64 | |
| Tytuł rysunku: Rozdzielnica Tg | Skala | Nr rys. |
| Klatka III | Data | E3 |
| | Listopad '2014 | |