OBIEKT:

Przylep
obr. Przylep, dz. nr 1/42, 1/44
obr. Stobno, dz nr 35/1
gm. Kołbaskowo

USŁUGI GEODEZYJNE
GEOMEGA
Piotr Trepka
ul. Jana Styki 20/5
71-138 Szczecin
tel. 691 221 226

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1 : 500
Układ współrzędnych: Państwowy 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

Kierownik roboty: Piotr Trepka
upr. Nr: 21528
.....
podpis

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
Nr sprawy: GK.6640.852.2016
Wykonano metodą skanowania, kalibracji i wektoryzacji mapy zasadniczej

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 sekcje: 5.200.16.17.4, 18.3, 22.2, 23.1
w skali 1 : 500 sekcje: 5.200.16.22.2.1, 2, 3; 17.4.4; 18.3.3; 23.1.1
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:
11120

podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 328/15 proj. e
2. 11/14 proj. ia

Granice i nr działek ewidencyjnych
według danych WGKiK w: Policach
z dnia:06.05.2016r.

Informacje dodatkowe:
1. Zakres pomiaru:
2. Mapa opracowana została zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych i kartograficznych oraz sposobu prowadzenia wykazów prac geodezyjnych i kartograficznych (Dz.U.Nr 263 poz. 1572)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie podanym.
4. Wszystkie funkcje obiekty budowlane podlegają wykonaniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
5. Nie wyłączam się jednak w trosce obowiązującej, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz. 1572)
6. Opracowanie nie narusza przepisów ustawy z dn. 29 maja rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz. 1572)
7. Nie wyłączam organizacji określonych w art. 29 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263, poz. 1572)
8. W przypadku w projektowaniu budowy obiektu na mapie niniejszej wskazano z dokładnej mapy zasadniczej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych - z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A.
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

06.05.2016r.

Piotr Trepka
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GEODEZYJNYCH

Nr punktu	współrzędna X	współrzędna Y
e1	5920886.18	5463066.08
e2	5920884.99	5463066.21
e3	5920885.35	5463077.63
e4	5920883.85	5463077.68
e5	5920882.86	5463077.71

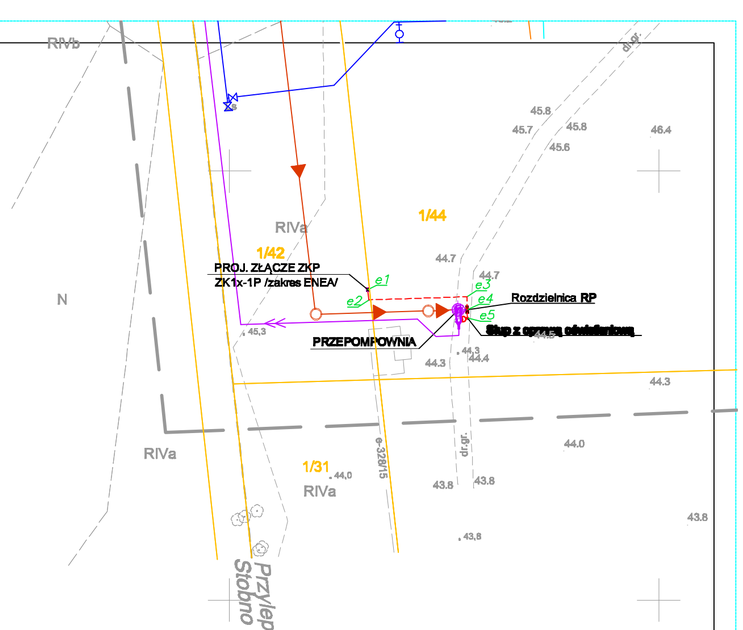

OZNACZENIA

- –Złącze pomiarowe wg proj. ENEA.
- –Wewnętrzna linia zasilająca 0,4kV –proj.
- –RP rozdzielnica odbiorcza–dostawa fabryczna.
- –Słup oświetleniowy stalowy stozkowy, ocynkowany, nadziemnej 5m –proj.
- –Oprawa oświetleniowa sodowa na czopie słupa, o mocy 70W– proj.
- –Instalacje wewnętrzne pompowni

UWAGI DOTYCZĄCE ZASILANIA ENERIĄ ELEKTRYCZĄ PRZEPOMPOWNI

1. Staraniem ENEA ustawione będzie złącze pomiarowe ZKP, wg planu zagospodarowania.
2. Z projektowanego złącza pomiarowego należy ułożyć kablową wewnętrzną linię zasilającą YKY 4x16 (o dł. 19m) do rozdzielnicy odbiorczej pompowni RP.
3. Rozdzielnicę odbiorczą RP w wykonaniu fabrycznym należy zabudować we wskazanym miejscu.
4. Z rozdzielnicy RP należy zasilić kablem YKY 3x2,5 oprawę oświetleniową zamontowaną na projektowanym słupie oświetleniowym i sterowaną przekaźnikiem zmierzchowym w RP.
5. Projektowane kable należy ułożyć w ziemi, w wykopie na głębokości 0,7m zgodnie z normą PN–76/E–05125.
6. Trasę projektowanego kabla wlz i oświetleniowego należy ułożyć wg podanych współrzędnych punktów geodezyjnych.
7. Inne szczegóły przedstawiono na schemacie zasilania i w opisie technicznym.

nazwa inwestora:
GMINA KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:
GMINA KOŁBASKOWO: M. PRZYLEP

	GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	

branża:	SIECI ELEKTROENERGETYCZNE		
projektant:	techn. RYSZARD FILIPOWICZ	13/Sz/69	
sprawdzający:	mgr inż. WŁADYSŁAW PODGÓRSKI	91/84	

nazwa inwestycji:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYLEP, GMINA KOŁBASKOWO

nazwa opracowania:
TOM II - BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ 0,4kV

nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Dąbrowskiego 1a; 70-100 Szczecin tel./fax: +48 (091) 488 33 66	nr umowy / oprac: 85/2016 / P-837/2016	skala: 1:500	rysunek nr: 1
	stadium oprac: PROJEKT WYKONAWCZY		
	data oprac: PAŹDZIERNIK 2016r.		