



SCHEMAT STRUKTURALNY

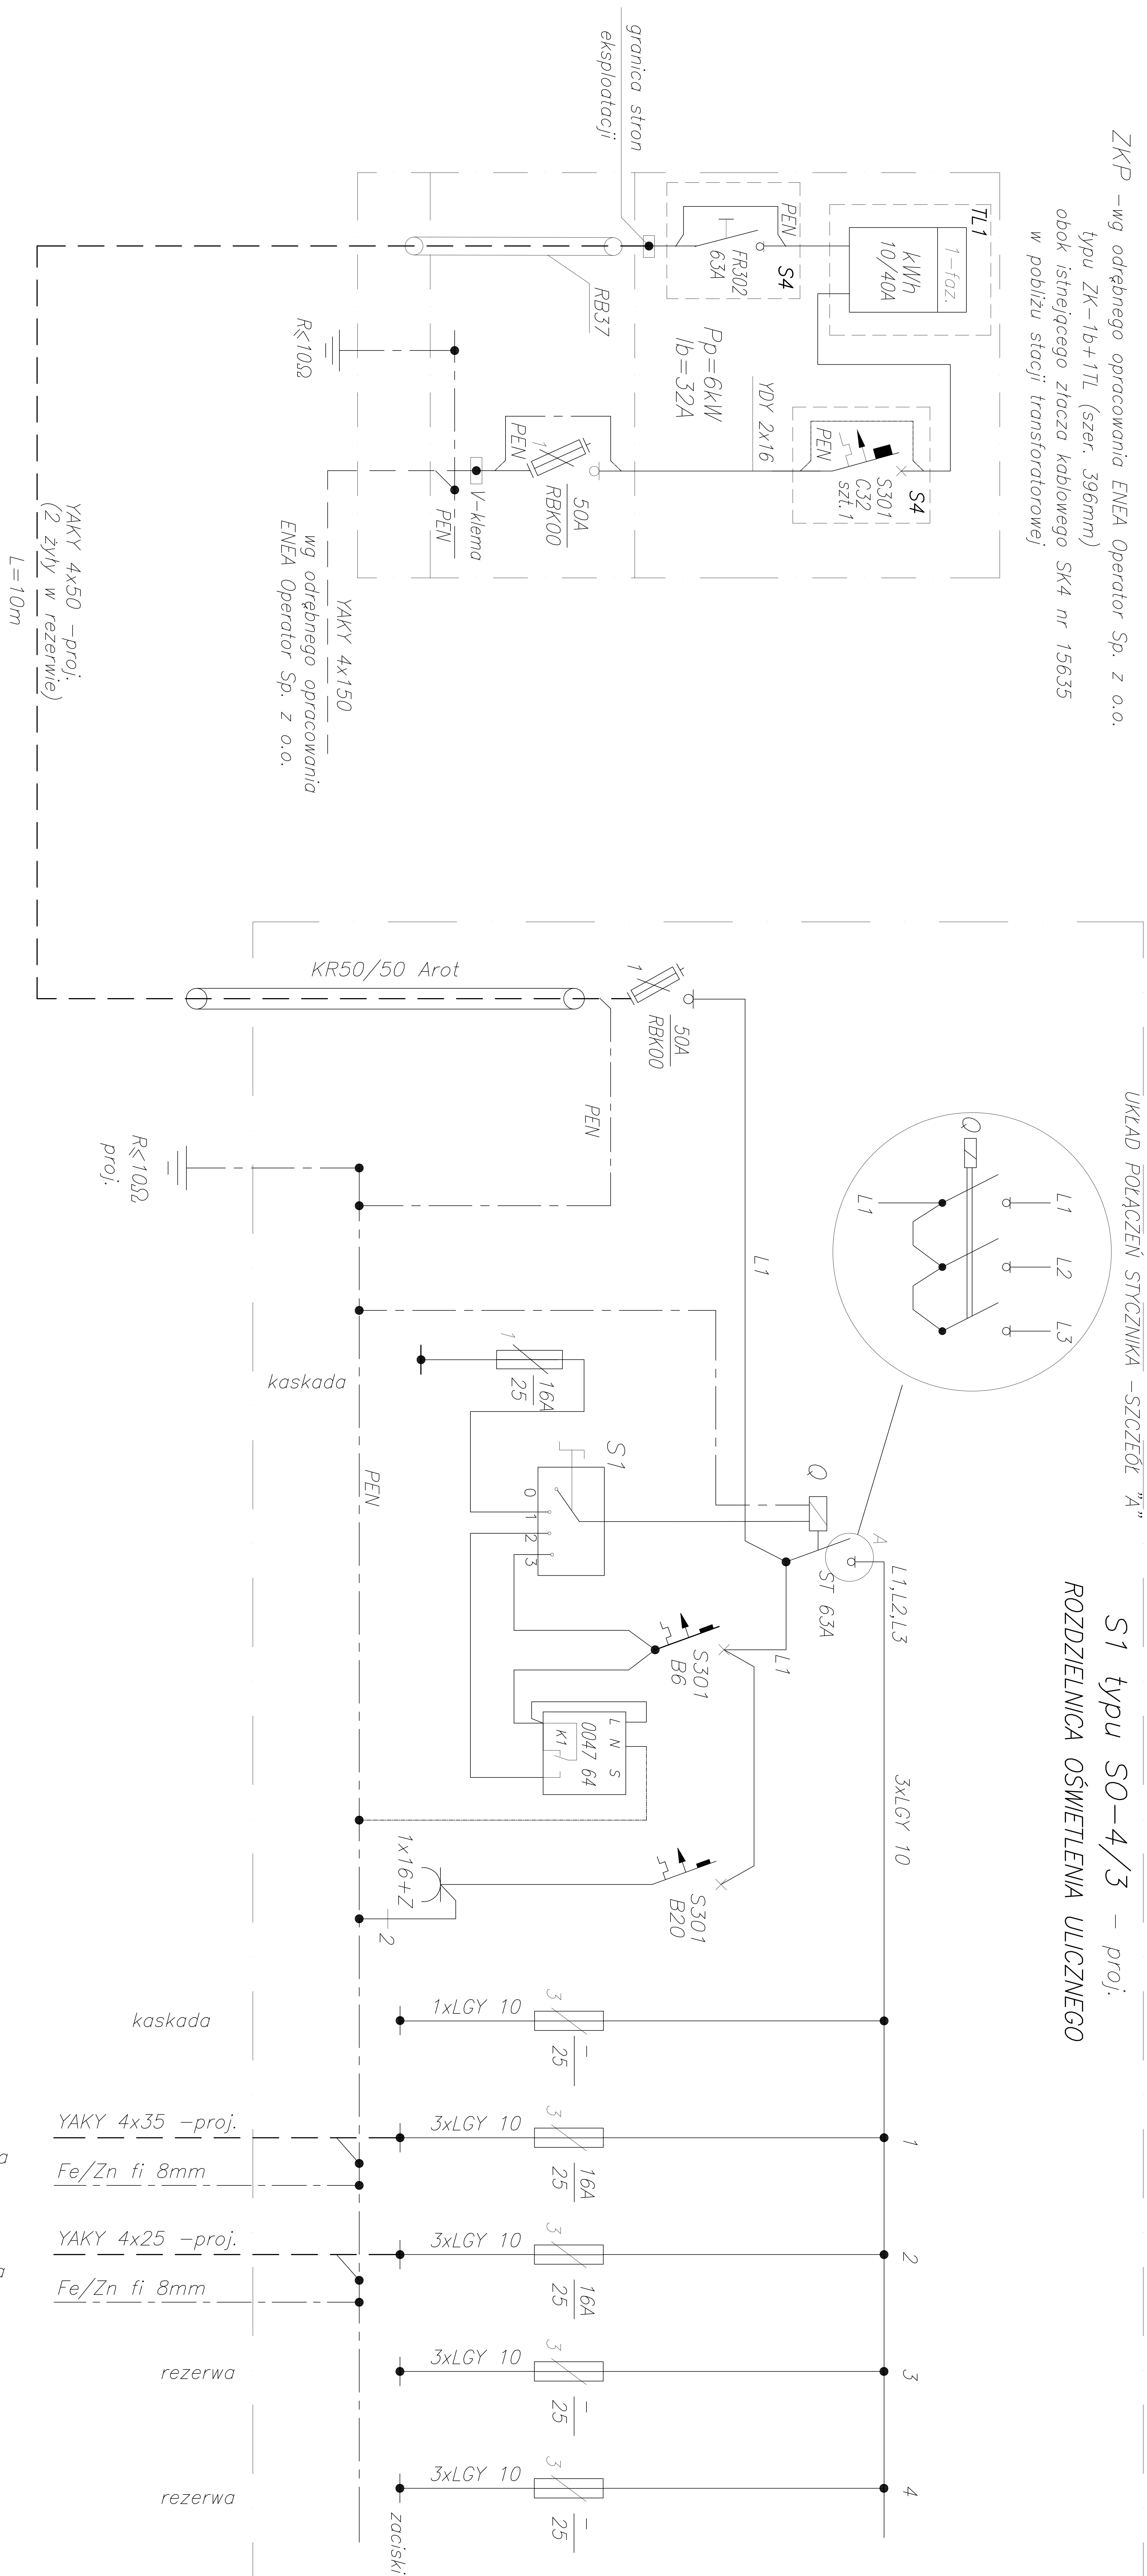


UWAGI

1. Projektowana rozdzielnica SI zasilana będzie ze złączek ZKP zabudowanego obok.
2. Złącze kablowe ZKP stanowi odrębne opracowanie ENEA Operator Sp. z o.o.
3. Rozdzielnicę SI należy wykonać w obudowie szczelnej i wyposażyć wg schematu, tj. powtarzalnego rozwiązania
4. Rozdzielnicę j.w. należy ustawić w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.
5. Inne szczegóły nie podane na rysunku, ujęte są w opisie technicznym.
6. Należy zastosować programator astronomiczny.
7. Należy zamontować wejściowe zociski słyszynika jak na szczególe "A" i traktować rozostłąk część instalacji jako odbiór 3-4faz.

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

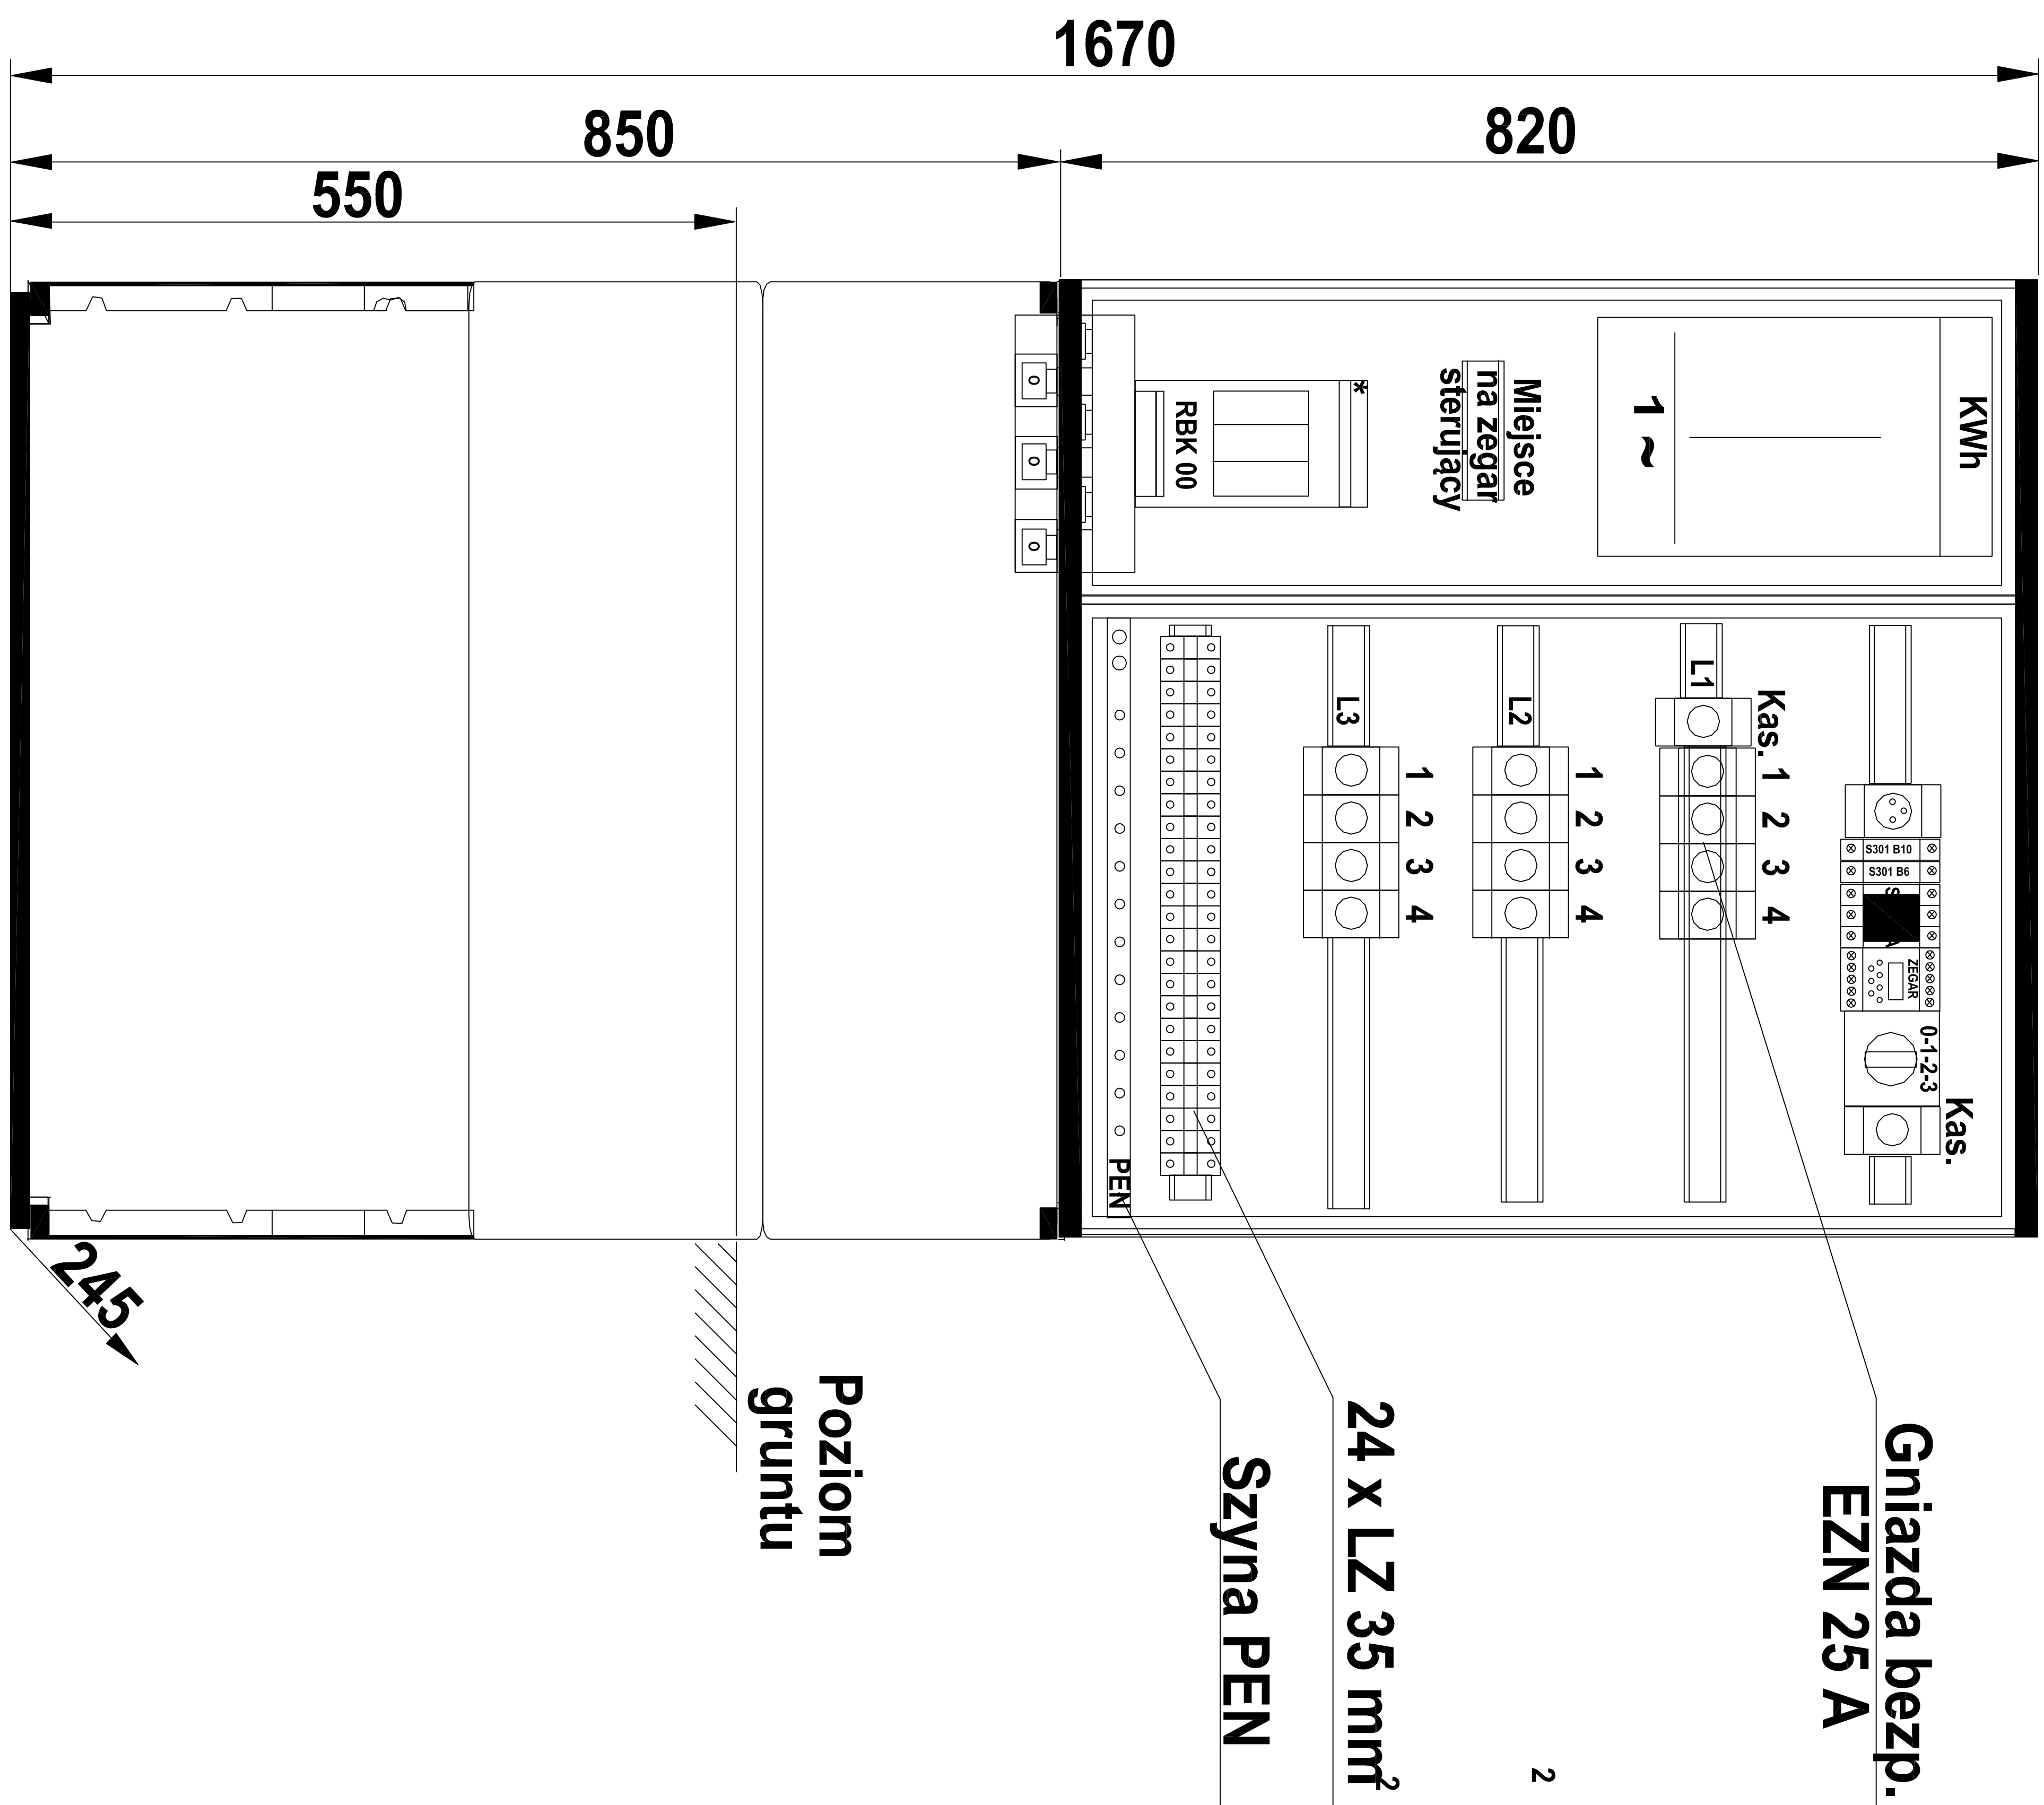

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-IEC 60364-4-41

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
|  Enea | Gmina Kołobrzek, Kołobrzek – 106, 72-001 Kołobrzek | | Projektował biuro: elektryczne: | mgr inż. Sławomir Holiński upr./ZAP./0035/P/OCF./06 |
| | JENUNKA, PROJEKTOWNIK ENEA Oświetlenie sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin tel: (091) 813-50-00 / fax: (091) 813-50-49 e-mail: sekretariat@enes.pl | | Sporządził biuro: elektryczne: | mgr inż. Grzegorz Słuski upr./ZAP./0118/P/OME./04 |
| | Rozbudowa pasa drogowego polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Rosówek | | Sporządził biuro: elektryczne: | mgr inż. Tomasz Łozowski |
| Data: 08.2018 | Temat: Rozbudowa pasa drogowego polegająca na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Rosówek | Faza: Projekt Budowlano – Wykonawczy | | |
| Adres Inwestycji: Rosówek dz. nr 133, 126/2 obręb Kamieniec | Numer rys.: 03 | | | |
| Skala: — | Rysunek: ROZDZIAŁNICA OŚWIETLENIOWA S1 | 03 | | |

WŚLKIŁE PRAWA ZASRZEŁONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcia projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.