

Nazwa i adres organu

STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

GK.6630.691.2017

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę

Wójt Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

3. Data narady

25.10.2017

4. Miejsce narady

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady

Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy

5. Sposób przeprowadzenia narady

- ☒
- na miejscu
-
- ☐
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej


7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieć kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnaPowiat: polickiGmina: KołbaskowoObręb ew.: BarnisławDziałki ew.: 271/4, 271/11

8. Stanowiska uczestników narady

Przewodniczący narady koordynacyjnej


z up. STAROSTY


mgr inż. Tadeusz Łukasiuk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (1)

Rejon Dystrybucji Szczecin
Starszy Specjalista ds. RozwojuAdam Ciastek
Uzgodniono z uwagamiData: Podpis: 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin (2)

Uzgodniono
Uwagami / bez uwag (Nr 1, 2, 3)
Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych

Romuald Balcar podpis

Orange Polska SA (3)


Nieobecny

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Nieobecny

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Uzgodniono bez uwag


Grzegorz Wiciński
Zastępca Dyrektora
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Uwagi przewodniczącego narady

Uwagi branżowe

(1) Enea Operator Sp. z o.o., Oddział w Szczecinie:

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.


(2) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie:

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiedni RDG: Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Południe ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, e-mail: rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

(3) Orange Polska SA:

1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokrywy studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.

C.D. NA RYS. NR 1.2

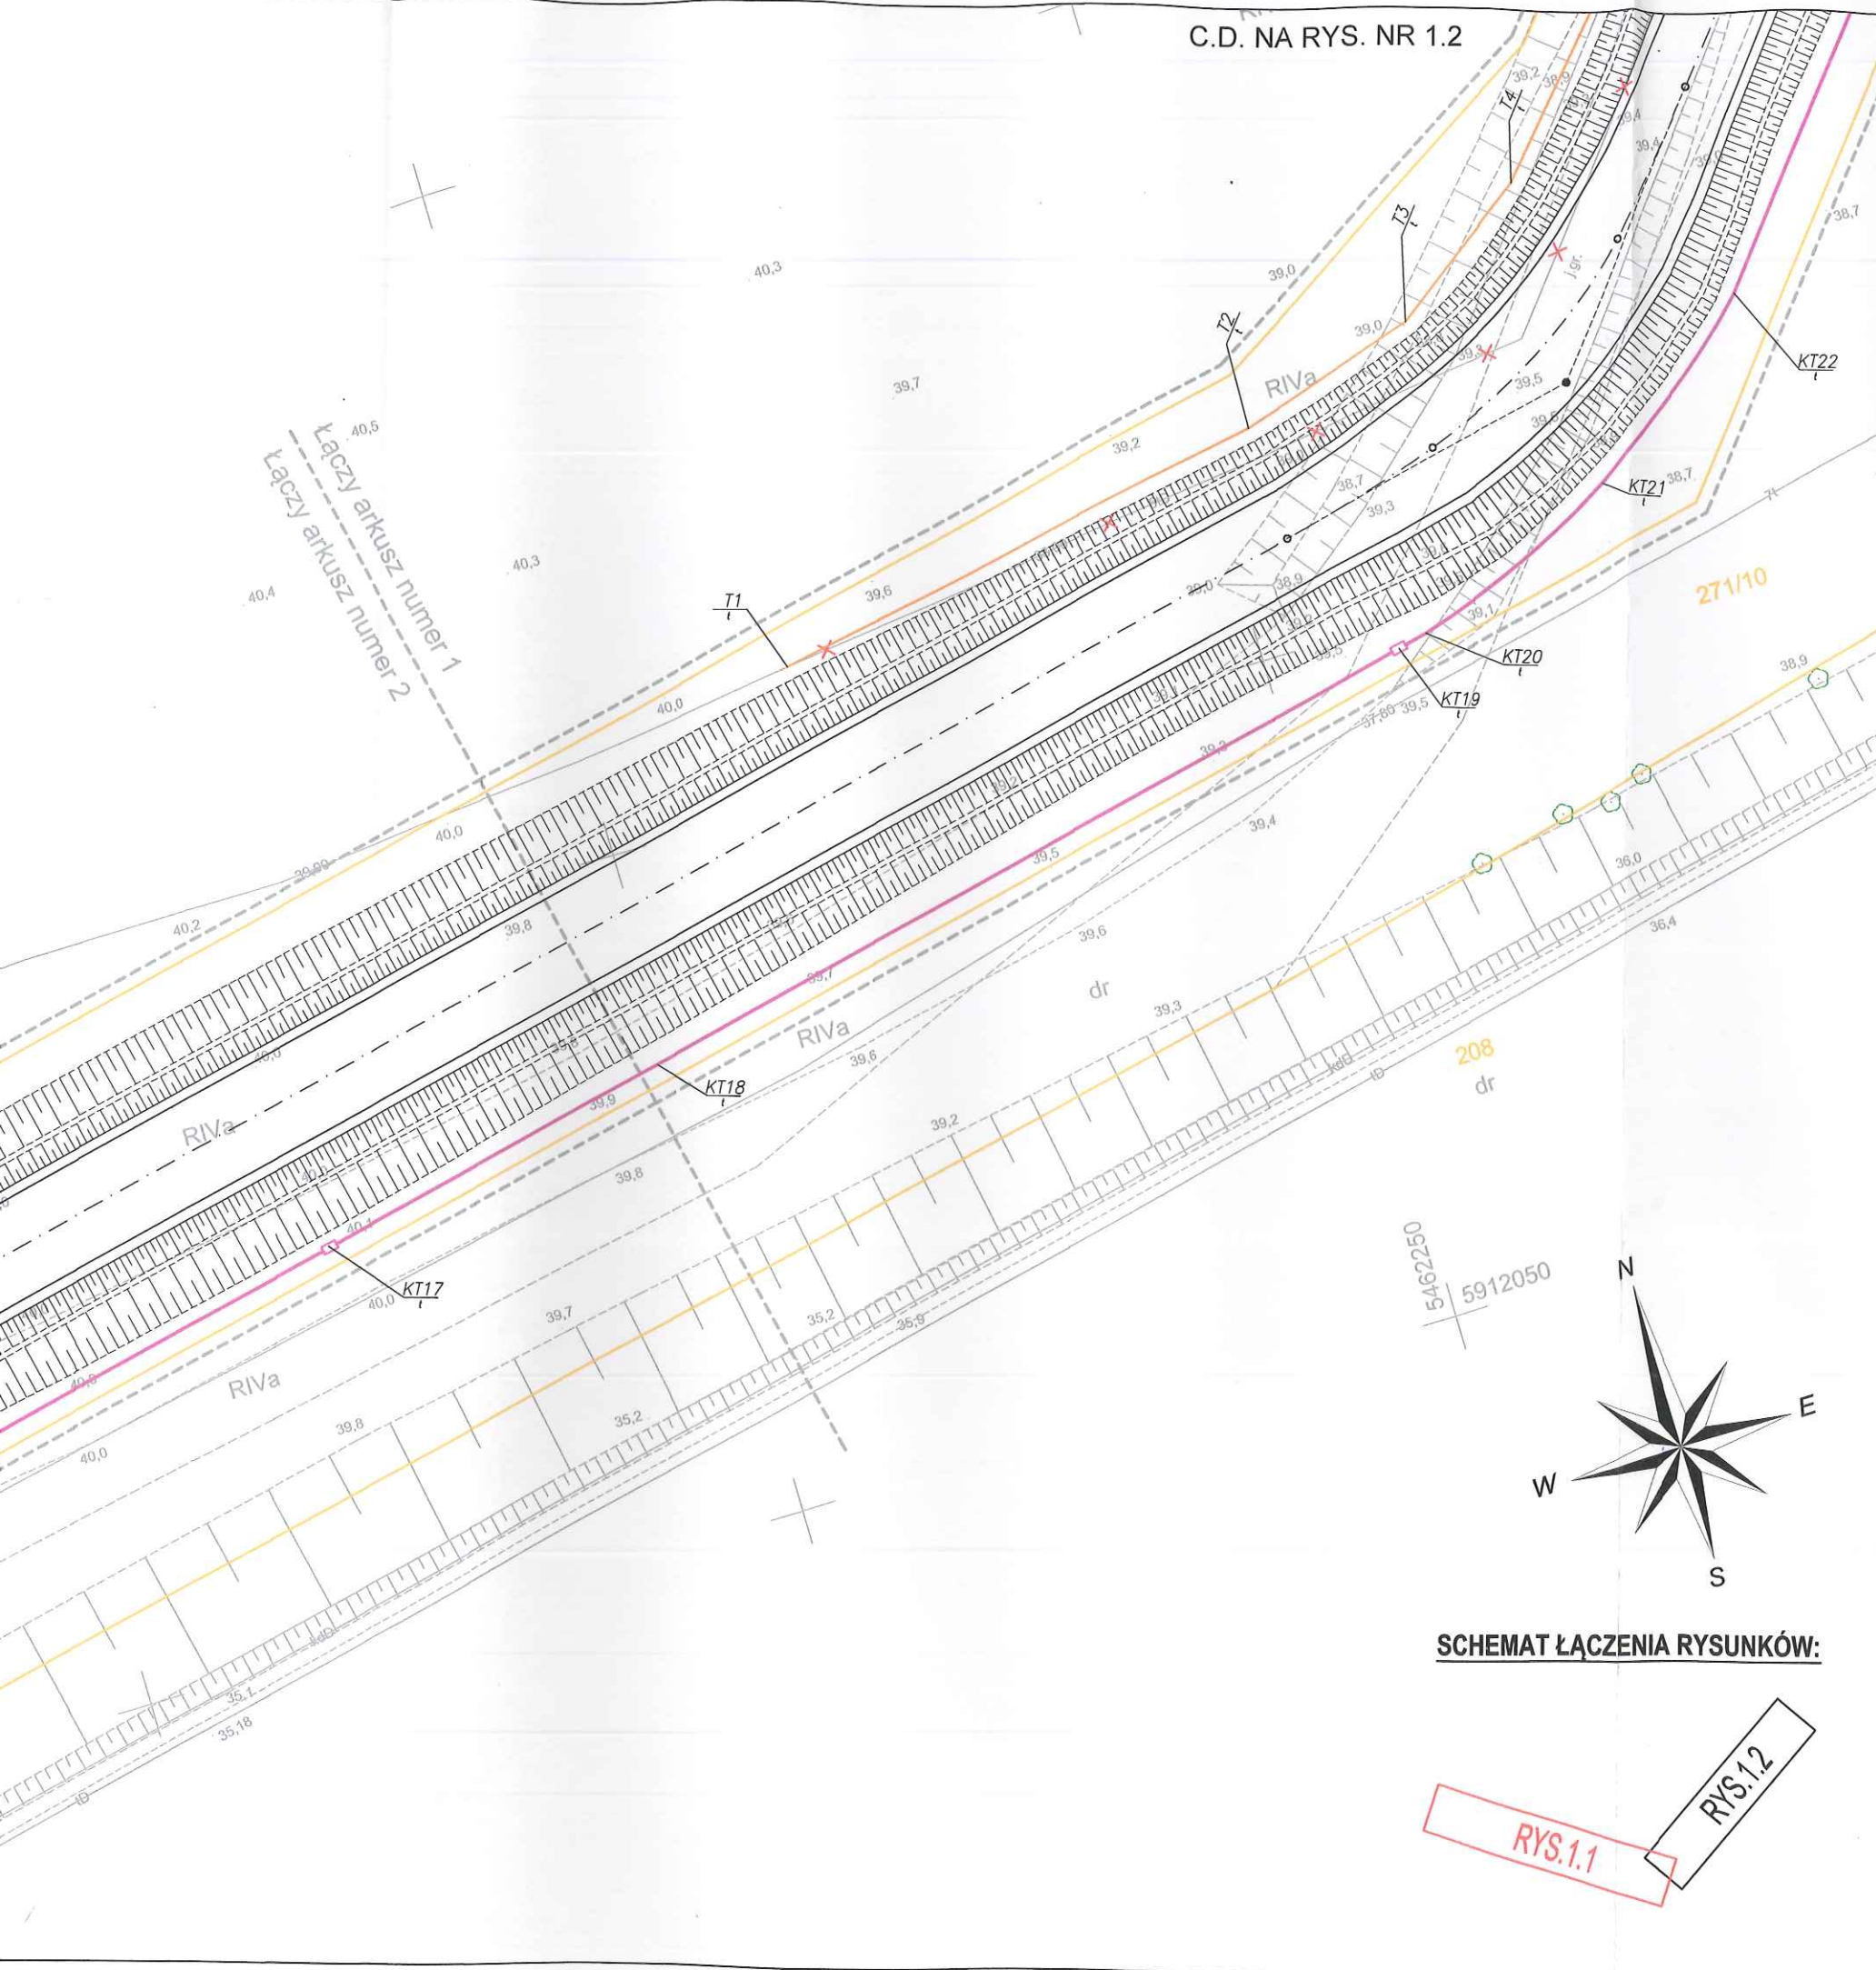

Starosta Policki
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach. Stanowiska uczestników narady utrwalone zostały w protokole.

GK.6630. 691 2017
(znak sprawy)

Police, dnia 25. 10. 2017


z up. STAROSTY

mgr inż. Piotr Łukasiuk
(podpis przewodniczącego Związku
Geodzy, Kartografów i Łasur)

Z ORYGINAŁEM

BUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW

mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Właściciel





nazwa inwestora: **WÓJT GMINY KOŁBASKOWO**
72-001 KOŁBASKOWO 106
adres inwestycji: **GMINA KOŁBASKOWO, OBRĘB BARNISŁAW**

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
branża: DROGI			
projektant:	mgr inż. KONRAD LESZKO	ZAP/0194/POOD/09	
sprawdzający:	mgr inż. ŁUKASZ MĘŻYDŁO	ZAP/0189/PWOD/09	
branża: SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI	ZAP/0118/POOH/15	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	
branża: SIECI TELETECHNICZNE			
projektant:	mgr inż. PRZEMYSŁAW JĘDRZEJCZAK	1993/00/U	
sprawdzający:	mgr inż. PIOTR GUTOWSKI	ZAP/0088/POOT/13	

nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH USŁUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBRĘBIE BARNISŁAW			
nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY			
nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	36/2017 / P-872/2017	skala: 1:500
	stadium oprac:	PROJEKT BUDOWLANY	
	data oprac:	WRZESIEŃ 2017r.	
			rysunek nr: 1.1

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

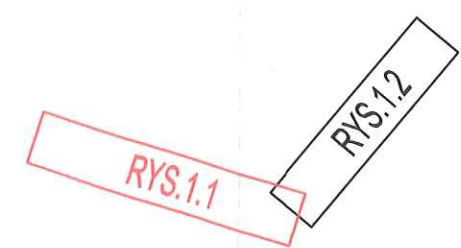

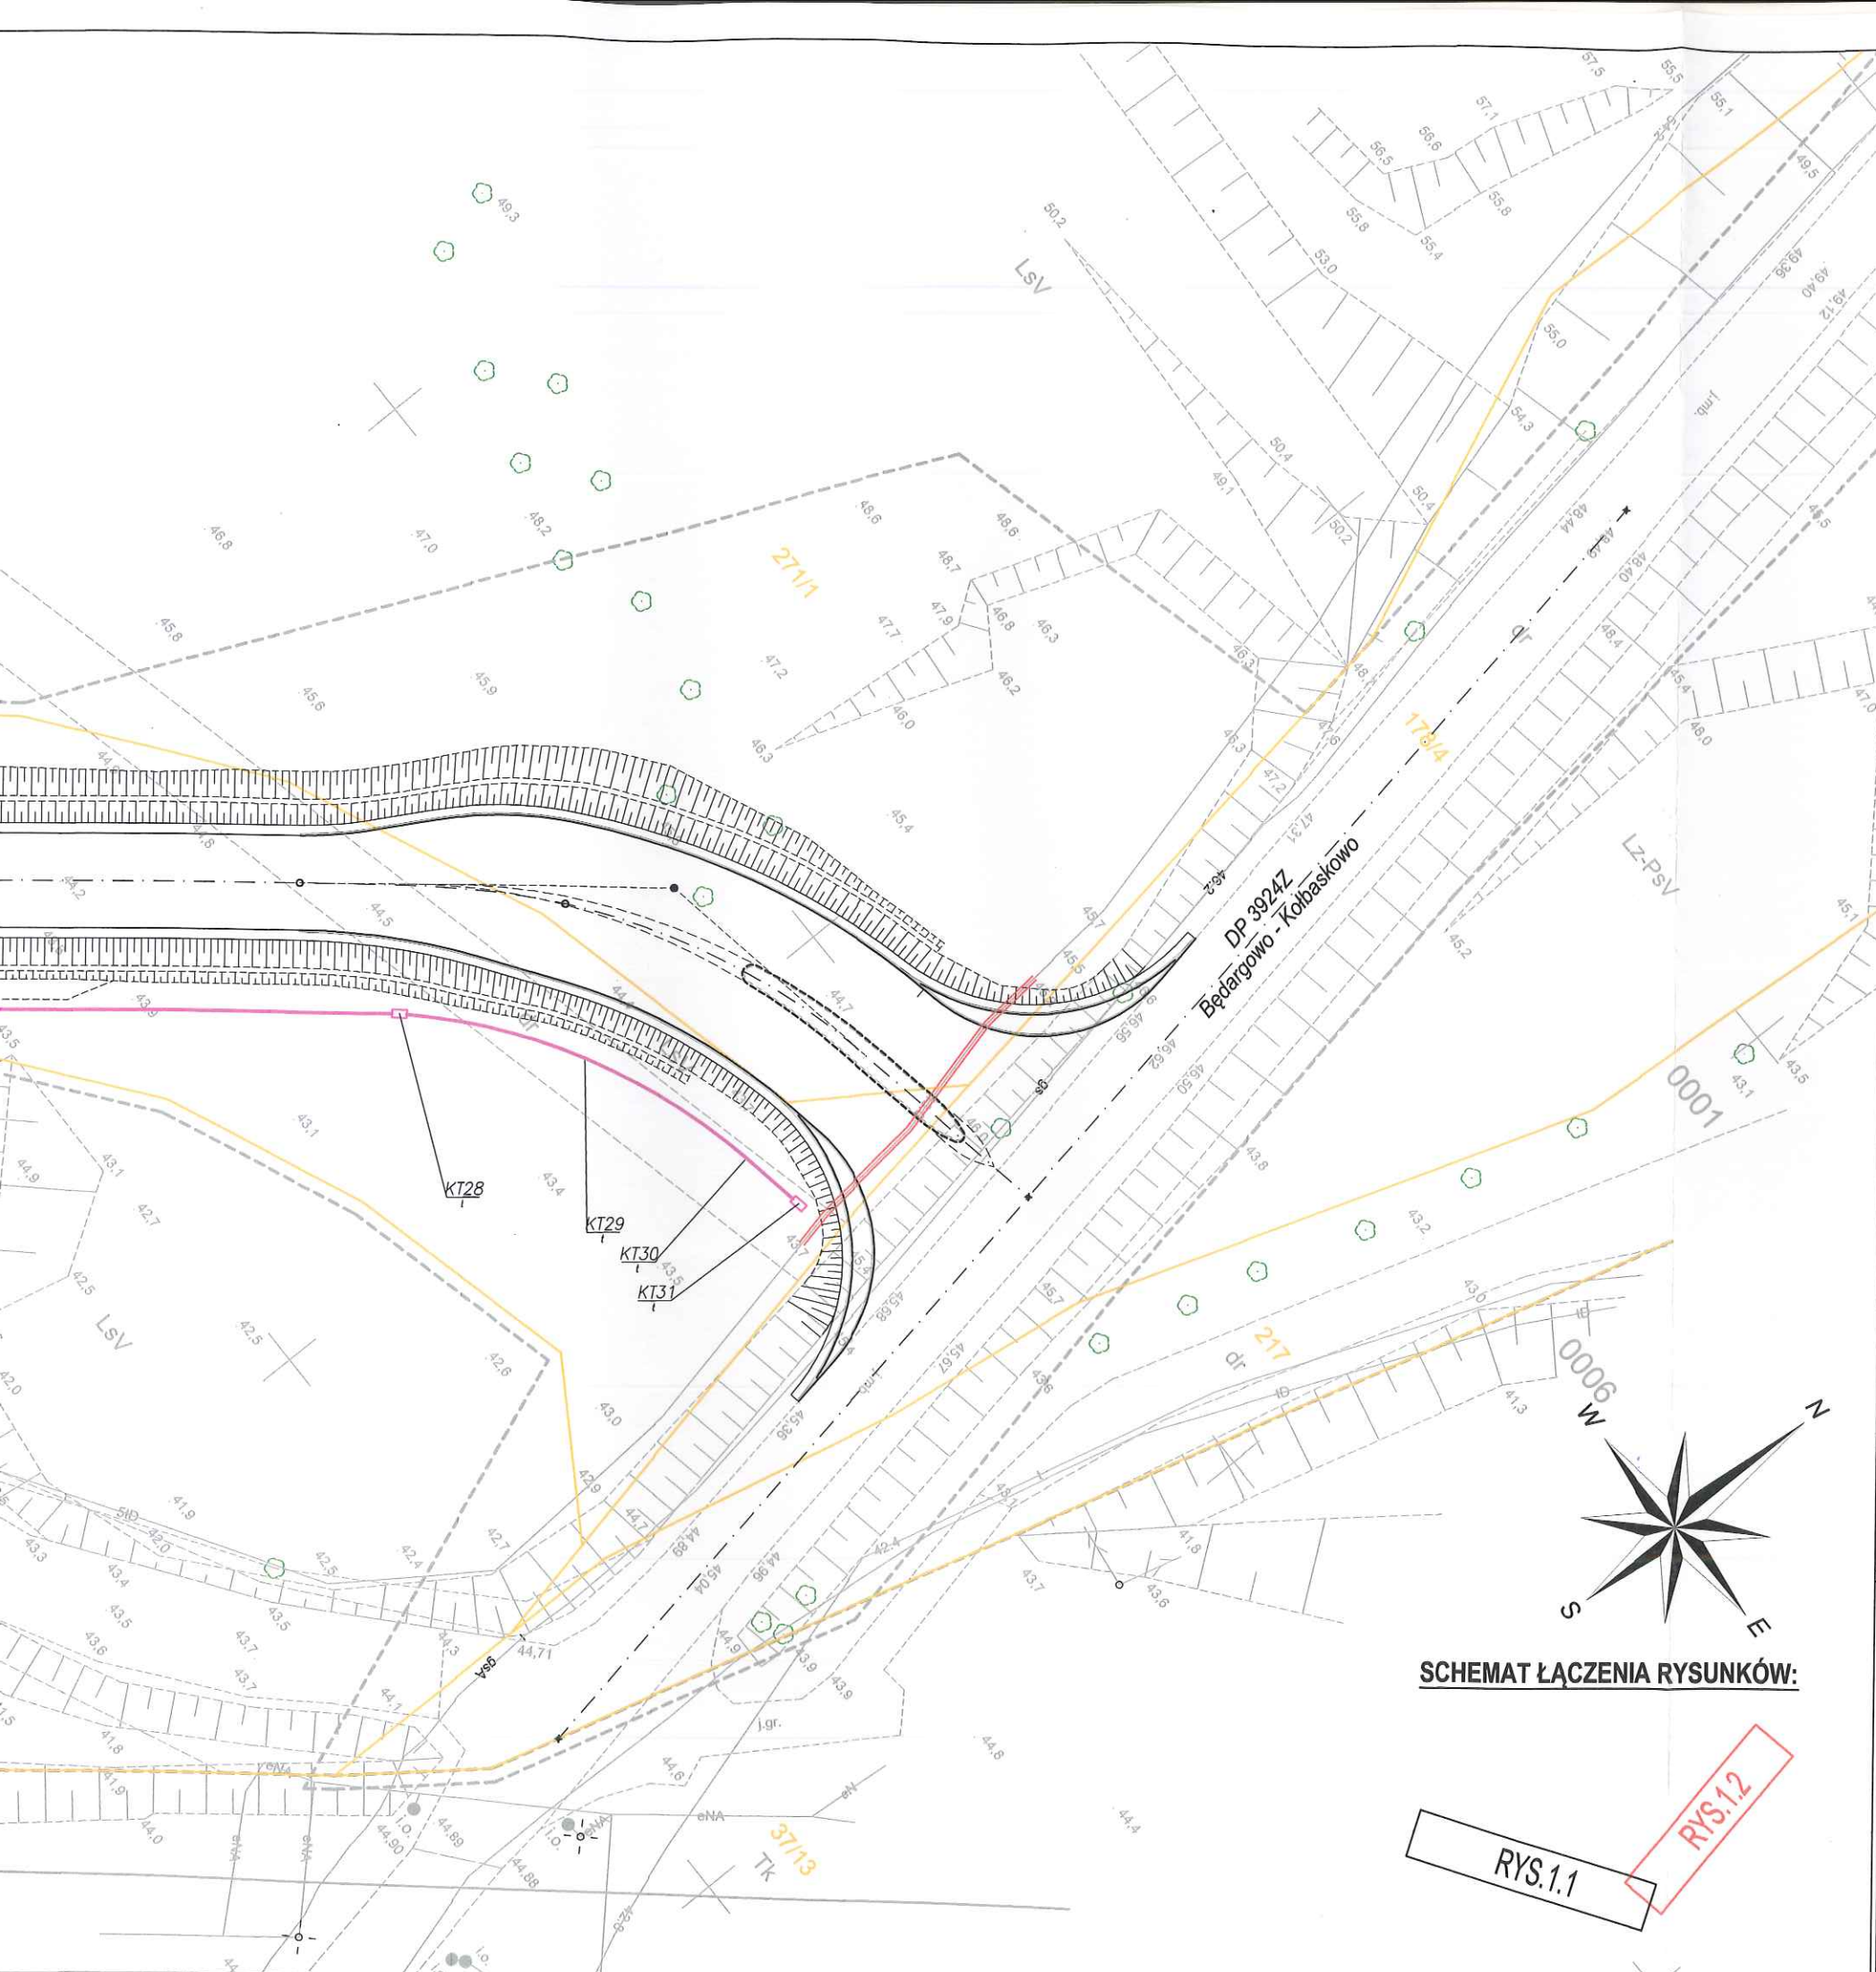

Starosta Policki
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach. Stanowiska uczestników narady utrwalone zostały w protokole.

GK.6630. 69A.2017
(znak sprawy)


Police, dnia 25. 10. 2017

z up. STAROSTY

ZA ZGODNOŚĆ
NACZELNIKA
Geodezji, Kartografii i Katastru

INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW

mgr inż. DARIUSZ SKUZA
Właściciel



nazwa inwestora: **WÓJT GMINY KOŁBASKOWO**
72-001 KOŁBASKOWO 106
adres inwestycji: **GMINA KOŁBASKOWO, OBRĘB BARNISŁAW**

GŁÓWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inż. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

branża: DROGI
projektant: mgr inż. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
sprawdzający: mgr inż. ŁUKASZ MĘŻYDŁO ZAP/0189/PWOD/09

branża: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI ZAP/0118/POOH/15
sprawdzający: mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK 282/Sz/83

branża: SIECI TELETECHNICZNE
projektant: mgr inż. PRZEMYSŁAW JĘDRZEJCZAK 1993/00/U
sprawdzający: mgr inż. PIOTR GUTOWSKI ZAP/0088/POOT/13

nazwa inwestycji: **BUDOWA DROGI GMINNEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH**
USŁUGOWO-PRODUKCYJNYCH W OBRĘBIE BARNISŁAW

nazwa opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY**

nazwa rysunku: **PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac: 36/2017 / P-872/2017	skala: 1:500	rysunek nr: 1.2
	stadium oprac: PROJEKT BUDOWLANY		
	data oprac: WRZESIEŃ 2017r.		